


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«08» мая 2024 г., 55240061000210526515
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому
административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Омской области
(Уполномоченный контрольно-надзорный орган и принадлежит к субъектам территориального управления)

«23» мая 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2405/000-55/306-В/ПИВ

г. Омск, ул. Профинтерна, д.3

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «08» мая 2024 г., № 2405/000-55/306-В/ПИВ, учетный номер проверки 55240061000210526515.

(Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере противопожарной безопасности, включая осуществление государственного надзора в сфере противопожарной безопасности)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(Федеральное государственное контрольно-надзорное учреждение в области противопожарной безопасности в соответствии с полномочиями, переданными федеральным органом исполнительной власти в сфере противопожарной безопасности)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Малая Юлия Анатольевна – старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору)

(Уполномоченная должностная лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или территориального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере противопожарной безопасности, включая осуществление государственного надзора в сфере противопожарной безопасности)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Омская, г Омск, б-р Архитекторов дом 13, корпус 2

(Указанное адрес местонахождения контролируемого лица (объекта) или адрес (местонахождение) объектов контроля в отношении которых был проведен инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24" ИНН 5504035795, адрес регистрации юридического лица: 644074, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ОМСК, АРХИТЕКТОРОВ БУЛЬВАР, ДОМ 13, КОРПУС 2

(Уполномоченная должностная лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или территориального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере противопожарной безопасности, включая осуществление государственного надзора в сфере противопожарной безопасности)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «23» мая 2024 года, 08 час. 30 мин.
по «23» мая 2024 года, 11 час. 00 мин.

(Указанные даты и время начала и окончания проведения инспекционного визита, а также даты и время окончания срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом при выполнении обязательных требований)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 30 минут (часы, минуты)

(Указанные сроки в часах, минутах и секундах непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. в поэтажном коридоре здания школы (позиция 39, 1-го этажа технического паспорта на здание с инвентарным номером 52:401:005:000003560, Литер А, А1, А2 от 10.12.2013) в каждом отсеке потолка не установлены точечные дымовые пожарные извещатели. т.к. строительные конструкции (ребра плит) выступают от потолка на расстояние более 0,4 м (ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.39 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования») Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 239/1 от 23.08.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: здание БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: г. Омск, бульвар Архитекторов, 13, корпус 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

2. помещения спортивного зала (позиции 99, 1-го этажа технического паспорта на здание с инвентарным номером 52:401:005:000003560, Литер А, А1, А2 от 10.12.2013), актового зала (позиция 29, 2-го этажа технического паспорта на здание с инвентарным номером 52:401:005:000003560, Литер А, А1, А2 от 10.12.2013) не защищены дымовыми пожарными извещателями (фактически применены извещатели пламени) (ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования») Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 239/1 от 23.08.2023, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: здание БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: г. Омск, бульвар Архитекторов, 13, корпус 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

3. отделка внешних поверхностей наружных стен здания школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) выполнена из горючих материалов (фактически применен материал рулонный изоляционный марки Изоспан «В», группой горючести ГЗ), что не соответствует классу конструктивной пожарной опасности здания С0 (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты») Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 239/1 от 23.08.2023, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: здание БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: г. Омск, бульвар Архитекторов, 13, корпус 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

4. отсутствует дистанционное управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей (фактически кнопки дистанционного управления расположены у клапанов дымоудаления на уровне подвесного потолка (ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности») Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 239/1 от 23.08.2023, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: здание БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: г. Омск, бульвар Архитекторов, 13, корпус 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

5. не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной

безопасности (система противодымной защиты), обеспечивающая исправное состояние указанной системы (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 239/1 от 23.08.2023, пункт предписания 12. Место выявления нарушения: здание БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: г. Омск, бульвар Архитекторов, 13, корпус 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

6. система пожарной сигнализации, смонтированной в здании блока школы не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установки (фактически, шлейфы пожарной сигнализации не обеспечивают автоматический контроль целостности их по всей длине) (ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 239/1 от 23.08.2023, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: здание БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: г. Омск, бульвар Архитекторов, 13, корпус 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

7. для автоматизации систем противопожарной защиты в здании блока детского сада шлейфы автоматической пожарной сигнализации и соединительные линии по типу кабеля не соответствуют ГОСТ 31565-2012 (ч.1 ст.6, ч. 2 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности») Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 239/1 от 23.08.2023, пункт предписания 9. Место выявления нарушения: здание БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: г. Омск, бульвар Архитекторов, 13, корпус 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

8. не обеспечен автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание (ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.5.17 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования») Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 239/1 от 23.08.2023, пункт предписания 10. Место выявления нарушения: здание БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: г. Омск, бульвар Архитекторов, 13, корпус 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

9. не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.42 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 239/1 от 23.08.2023, пункт предписания 11. Место

выявления нарушения: здание БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: г. Омск, бульвар Архитекторов, 13, корпус 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 42 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.


Срок устранения нарушения:

15.08.2024

В документе выявлены нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом "Об основах противопожарной безопасности". Настоящим документом сообщается о выявлении нарушения, которое является нарушением обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации. Предписание является документом, подтверждающим выявление нарушения. В документе содержится информация о нарушении, выявленном при проведении проверки. Срок устранения нарушения: 15.08.2024.

Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору) Малая Юлия Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

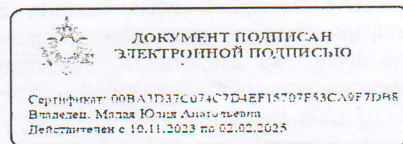

(подпись)

Малая Юлия Анатольевна - старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору), телефон: 8(3812)373660, e-mail: tond_kao@55.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов), должность, наименование подразделения, наименование государственного органа, адрес электронной почты, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов), должность, наименование подразделения, наименование государственного органа, адрес электронной почты, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указать адрес электронной почты и дату направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

